



Lage

Erdgeschoss, zugänglich über Treppenraum

Nutzbarkeit für



gegeben



gegeben  
 mit wenigen  
 Einschränkungen



gegeben  
 keine spez. Maßnahmen für  
 Menschen mit Sehbehinderung




gegeben  
 keine speziellen  
 Maßnahmen für Blinde



gegeben  
 keine spez. Maßn.  
 für Menschen mit  
 Hörbehinderung

Einzelkriterien  
 sh. Seiten 2-5

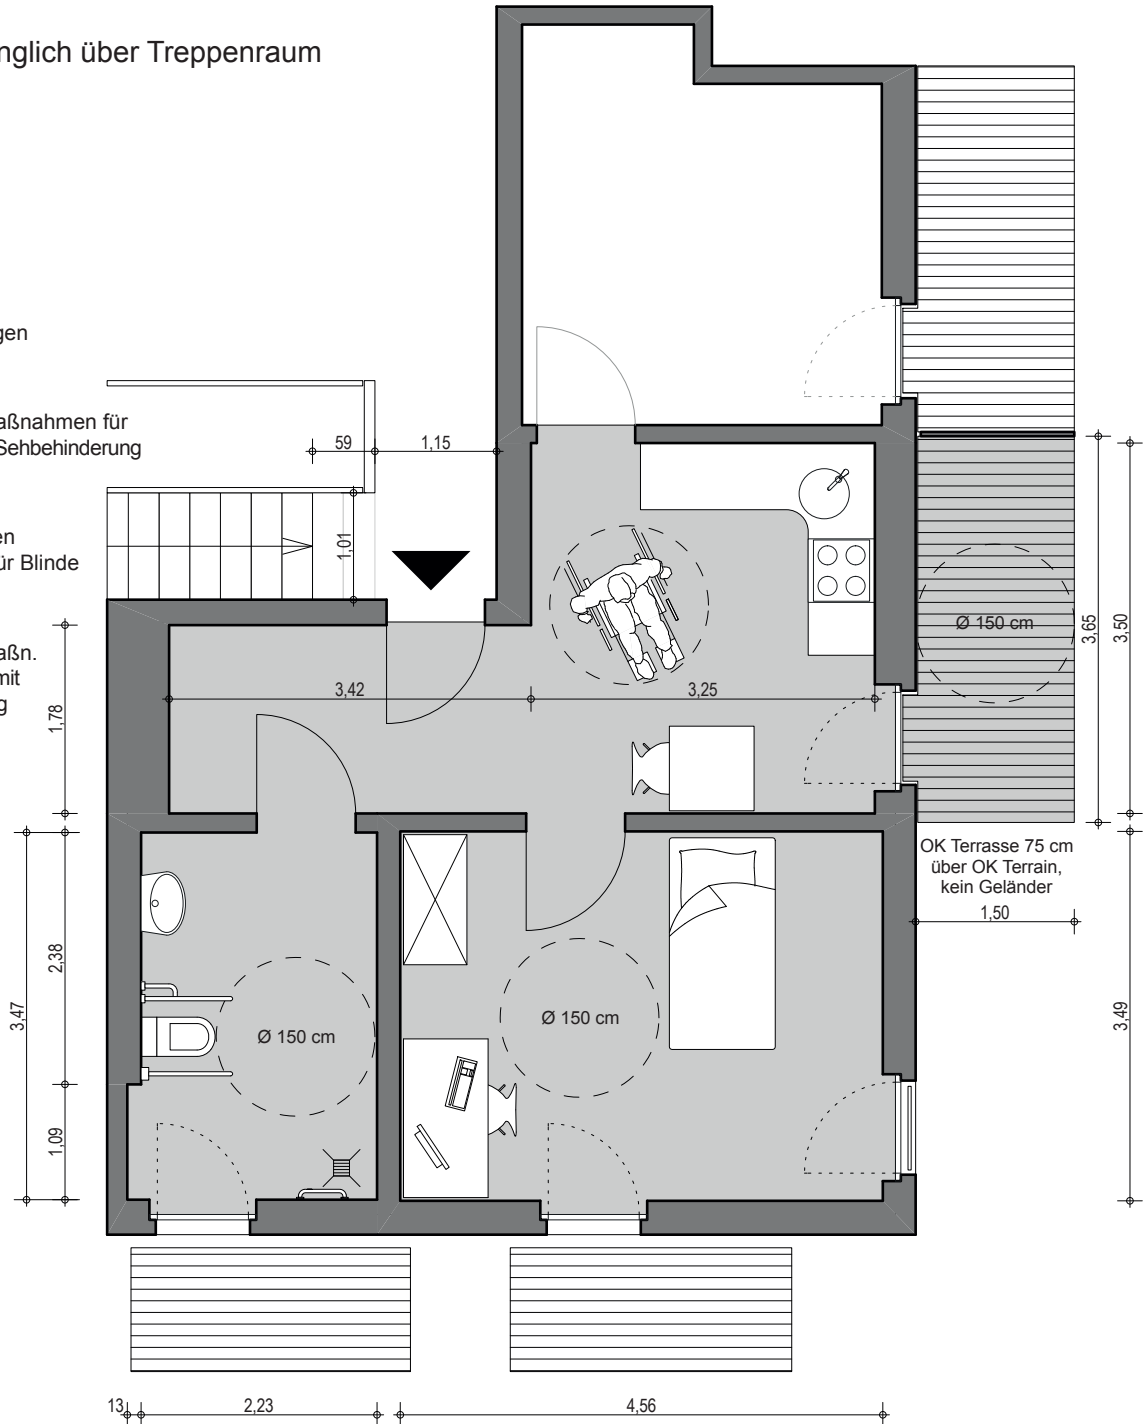

2er-WG  
 Zimmer 00.03

Menschen  
 mit motorischen  
 Einschränkungen



Rollstuhlbenutzer



Menschen mit  
 Sehbehinderung



Blinde



Menschen mit  
 Hörbehinderung





### 2er-WG Zi.00.02/00.03 Stud.dorf Vauban Nr.156 H17

Checkliste gem. E DIN 18040-2: Bestandsaufnahme

24. August 2011

Wohnung	Eingangsbereich/Flur	Anforderung für	Ja	Nein
Flure	nutzbare Breite mind. 120 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	mind. 1 Bewegungsfläche von 150 x 150 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türen	kontrastreiche Gestaltung (z. B. helle Wand/dunkle Zarge, heller Flügel/dunkle Hauptschließkante und Beschlag)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wohnungseingangstür	Öffnen und Schließen mit geringem Kraftaufwand		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zimmertüren	Öffnen und Schließen mit geringem Kraftaufwand		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
lichte Türbreite	Wohnungseingangstür mind. 90 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	innerhalb der Wohnung mind. 90 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Leibungstiefe Eingangstür	max. 26 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lichte Türhöhe	mind. 205 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türgriff Eingangstür	Achse 85 cm ü. OFF im Einzelfall 85 - 105 cm vertretbar (vorh. 105 cm)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türanschlag unten	max. 2 cm (vorh. 0 cm)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Drückergarnitur	greifgünstig (z. B bogen- oder U-förmige Griffe)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bew.fl. vor Wohnungseing.tür	150 x 120 cm		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bew.fl. nach Wohnungseing.tür	150 x 150 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bew.fläche vor Zimmertür	150 x 120 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bew.fläche nach Zimmertür	150 x 150 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rollstuhlabbstellplatz	vor oder in Wohnung		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	elektr. Anschluss Batterieaufladung vorh.		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bewegungsfläche Abstellpl.	180 x 150 cm, davor weitere 180 x 150 cm		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Menschen  
mit motorischen  
Einschränkungen



Rollstuhlbenutzer



Menschen mit  
Sehbehinderung




























Blinde



Menschen mit  
Hörbehinderung





Wohnung	Sanitärraum (1)	Anforderung für	Ja	Nein
Tür Sanitärraum	nach außen aufschlagend	 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegungsfläche vor Tür	150 x 120 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegungsfläche nach Tür	150 x 150 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Armaturen	Einhebel- oder berührungslose Armatur (soll)	   	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausstattungs-elemente	visuell kontrastreich zu ihrer Umgebung (soll)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wände	bauseits so ausgebildet, dass sie bei Bedarf nachgerüstet werden können mit Stütz- und/oder Haltegriffen neben WC-Becken, im Bereich Dusche und Badewanne / Klappsitz in der Dusche	  	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fenster	wenn vorhanden, sh. Anforder. „Allgemein“	   	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegungsfläche vor WC-Becken	120 cm × 120 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	150 cm × 150 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WC-Becken	seitlicher Mindestabstand von 20 cm zur Wand oder zu anderen Sanitär-objekten		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	seitlicher Mindestabstand von 30 cm zur Wand und 90 cm breit und 70 cm tief an einer Seite		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Abstand der Vorderkante des WC-Beckens zur rückwärtigen Wand 70 cm (vorh. 54 cm)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Höhe WC-Becken einschließlich Sitz zwischen 46 cm und 48 cm über OFF (vorh. 50 cm)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Rückenstütze, angeordnet 55 cm hinter der Vorderkante des WC-Beckens (Wandabstand 54 cm)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Spülung, mit der Hand oder dem Arm bedienbar, im Greifbereich des Sitzenden, ohne dass der Benutzer die Sitzposition verändern muss		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Toilettenpapierhalter	erreichbar ohne Veränderung der Sitzposition		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Menschen mit motorischen Einschränkungen



Rollstuhlbenutzer



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde



Menschen mit Hörbehinderung





Wohnung	Sanitärraum (2)	Anforderung für	Ja	Nein
Stützklappgriffe WC	auf jeder Seite des WC-Beckens montiert, hochklappbar (auf einer Seite nicht hochklappbar)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	15 cm über die Vorderkante des WC-Beckens hinausragend		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	bedienbar mit wenig Kraftaufwand in selbst gewählten Etappen		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Abstand zw. Stützgriffen 65 cm bis 70 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Befestigung, die einer Punktlast von mindestens 1 kN am Griffende standhält		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Waschtisch	Beinfreiraum vorhanden		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Beinfreiraum mit einer Breite von 90 cm und einer Tiefe von 55 cm vorhanden		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vorderkante des Waschtisches in einer Höhe von max. 80 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	nutzbarer Spiegel, der unmittelbar über dem Waschtisch angeordnet ist (Kippspiegel)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegungsfläche vor Waschtisch	120 cm × 120 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	150 cm × 150 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Duschplatz	zum angrenzenden Sanitärraum niveaugleich, nicht mehr als 2 cm abgesenkt		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	rutschhemmender Bodenbelag		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	waagerechte Haltegriffe in einer Höhe von 85 cm über OFF (Achismaß)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	senkrechte Haltegriffe		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nachrüstmöglichkeit für einen Dusch-Klappsitz und Stützgriffe beidseitig des Klappsitzes		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegungsfläche im Duschplatz	120 cm × 120 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	150 cm × 150 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Badewanne	nachträgliches Aufstellen einer Badewanne im Bereich Dusche möglich, Einstiegshöhe sollte 50 cm nicht überschreiten / nutzbar mit Lifter		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Menschen mit motorischen Einschränkungen



Rollstuhlbenutzer



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde



Menschen mit Hörbehinderung





Wohnung	Zimmer/Küche/Allgemein	Anforderung für	Ja	Nein
Wohn-, Schlafräume und Küche	pro Raum mind. eine Bewegungsfl. 120 x 120 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	pro Raum mind. eine Bewegungsfl. 150 x 150 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegungsfläche vor dem Bett	120 cm entlang der Längsseite		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	150 cm entlang der Längsseite		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegungsfläche vor sonstigen Möbeln	90 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	150 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegungsfläche vor Kücheneinrichtungen	120 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	150 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bedienelemente (Herd, Spüle, Arbeitsplatte)	in einer Tiefe von 55 cm unterfahrbar		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fenster	mind. ein Fenster pro Raum leicht zu öffnen und zu schließen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Durchblick bei einem Teil der Fenster auch in sitzender Position möglich (vorh.: bodentiefe Fenster)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fenstergriff	Greifhöhe von 85 cm bis 105 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bedienelemente z. B. Lichtschalter, Taster, Heizkörperventile, etc.	visuell kontrastreich gestaltet und taktil wahrnehmbar (Zwei-Sinne-Prinzip)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Funktionsauslösung wird eindeutig rückgemeldet, z. B. durch Schalterstellung oder Quittierton		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Achse über OFF 85 cm bzw. min.85 - max.105 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	vor Bedienelementen Bewegungsfläche von mindestens 150 cm x 150 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Freisitz	von Wohnung aus schwellenlos erreichbar (vorhanden 2 cm, nur Terrasse Küche)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Bewegungsfläche von mind. 150 cm x 150 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Menschen mit motorischen Einschränkungen



Rollstuhlbenutzer



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde



Menschen mit Hörbehinderung

