



Erschließung+Gemeinschaftsr. Studentendorf Vauban
 Checkliste gem. E DIN 18040-2: Bestandsaufnahme

15. 12. 2011

Äußere Erschließung

2er-WGs Erdgeschoss

Nr.162/02, Zimmer 00.03

Nr.156/17, Zimmer 00.03

Nutzbarkeit für



gegeben



gegeben
 teilweise eingeschränkt




gegeben
 keine speziellen Maßnahmen für
 Menschen mit Sehbehinderung



gegeben
 keine speziellen Maßnahmen für
 Blinde



gegeben
 keine speziellen Maßnahmen für
 Menschen mit Hörbehinderung

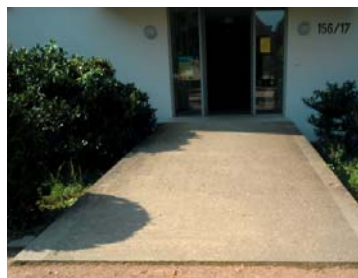

Einzelkriterien
 sh. Seiten 2-6

Menschen
 mit motorischen
 Einschränkungen



Rollstuhlbenutzer



Menschen mit
 Sehbehinderung



Blinde



Menschen mit
 Hörbehinderung





Erschließung+Gemeinschaftsr. Studentendorf Vauban

Checkliste gem. E DIN 18040-2: Bestandsaufnahme

15. 12. 2011

Erreichbarkeit mit ÖPNV		Anforderung für		Ja	Nein
Straßenbahn Haltestelle „Paula-Modersohn-Platz“					
Entfernung zu:					
Nr.162 H02: 280 m	abgesenkte Bordsteine zwischen Haltestelle und Nr.162 H02 h = max. 3 cm (tlw. 5 cm, abgerundet)			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nr.156 H17: 320 m	abgesenkte Bordsteine zwischen Haltestelle und Nr.156 H17 h = max. 3 cm (tlw. 5 cm, abgerundet eine Bordsteinkante h=10 cm)			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Äußere Erschließung auf dem Grundstück		Allgemein			
Weg zum Haupteingang	nutzbare Breite mind. 150 cm und Bewegungsfläche 180 x 180 cm mind. alle 15 m			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	feste und ebene Oberfläche z. T. wassergebundene Decke/Kopfsteinpflaster				
	Querneigung max. 2,5 % oder Längsneigung max. 3 %, bei einer Länge der Wege bis zu 10 m ist Längsneigung bis zu 4 %				
PKW-Stellplatz	350 cm breit, 500 cm lang, Nähe Eingang			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zugangs-/ Eingangsbereich	leicht auffindbar, barrierefrei erreichbar, z. B. durch visuell kontrastreiche Gestaltung des Eingangsbereiches (z. B. helles Türelement/dunkle Umgebungsfläche)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Menschen mit motorischen Einschränkungen



Rollstuhlbenutzer



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde



Menschen mit Hörbehinderung





Erschließung+Gemeinschaftsr. Studentendorf Vauban

Checkliste gem. E DIN 18040-2: Bestandsaufnahme

15. 12. 2011

Innere Erschließung des Gebäudes	Allgemein	Anforderung für	Ja	Nein
Flure und sonstige Verkehrsflächen	nutzbare Breite mind. 150 cm oder mind. 120 cm + Bewegungsfläche 150 x 150 cm mind. alle 15 m		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Breite in Durchgängen	mind. 90 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauseingangstür	kontrastreiche Gestaltung (z. B. helle Wand/dunkle Zarge, heller Flügel/dunkle Hauptschließkante und Beschlag)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Öffnen und Schließen mit geringem Kraftaufwand		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ganzglastüren	Sicherheitsmarkierungen (gesamte Breite, kontrastreich, 2 Höhen)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
lichte Türbreite	mind. 90 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Leibungstiefe Hauseingangst.	max. 26 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lichte Türhöhe	mind. 205 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türgriff Hauseingangstür	Achse 85 cm ü. OFF im Einzelfall 85 - 105 cm vertretbar		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türanschlag unten	max. 2 cm (vorhanden 0 cm)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Drückergarnitur	greifgünstig (z. B. bogen- oder U-förmige Griffe; senkrechte Bügel bei manuell betätigten Schiebetüren)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bewegungsfläche vor Tür	150 x 120 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegungsfläche nach Tür	150 x 150 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bodenbeläge	rutschhemmend		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	deutlich kontrastierend von Bauteilen (z. B. Wänden, Türen, Stützen), Vermeidung von Spiegelung und Reflexblendung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Menschen mit motorischen Einschränkungen



Rollstuhlbenutzer



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde



Menschen mit Hörbehinderung





Erschließung+Gemeinschaftsr. Studentendorf Vauban

Checkliste gem. E DIN 18040-2: Bestandsaufnahme

15. 12. 2011

Innere Erschließung des Gebäudes	Bedienelemente, Kommunikationsanlagen, Ausstattungselemente	Anforderung für	Ja	Nein
z. B. Lichtschalter, Taster, Heizkörperventile, Briefkästen, etc.	visuell kontrastreich gestaltet und taktil wahrnehmbar (Zwei-Sinne-Prinzip)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Funktionsauslösung wird eindeutig rückgemeldet, z. B. durch Quittierton oder Schalterstellung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	stufenlos erreichbar		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Achse über OFF 85 cm bzw. min.85 - max.105 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	vor Bedienelementen Bewegungsfläche von mindestens 150 cm x 150 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	seitlicher Abstand zu Wänden bzw. bauseitigen Einrichtungen (Heizkörper, etc.) mind. 50 cm (tlw. bis zu 28 cm)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
z.B. Feuerlöscher, Briefk.	ragen nicht so in Räume hinein, dass nutzbare Breiten und Höhen eingeschränkt werden oder sind so ausgebildet, dass blinde und sehbehinderte Menschen sie rechtzeitig als Hindernis wahrnehmen können (visuell kontrastreich/für die Ertastung mit Langstock geeignet) (Briefk. nicht für Ertastung m. Langstock geeignet)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Klingel-/Namensschilder	Zugänglichkeit / Höhe barrierefrei		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Menschen mit motorischen Einschränkungen



Rollstuhlbenutzer



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde



Menschen mit Hörbehinderung



































Erschließung+Gemeinschaftsr. Studentendorf Vauban

Checkliste gem. E DIN 18040-2: Bestandsaufnahme

15. 12. 2011

Gemeinschaftsräume (1)

Anforderung für Ja Nein

		Anforderung für	Ja	Nein
Waschraum Nr.162 H02	stufen- und schwellenlos erreichbar (Lage: KG)	 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Netzwerktutorat Nr.162 H02	stufen- und schwellenlos erreichbar (Lage: KG)	 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Waschraum Nr.156 H17	stufen- und schwellenlos erreichbar (Lage: KG)	 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Musikraum Nr.156 H17	stufen- und schwellenlos erreichbar (Lage: KG)	 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mediaraum Nr.156 H17	stufen- und schwellenlos erreichbar (Lage: KG)	 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rampe ins KG Nr.160 H03	nutzbare Breite mind. 120 cm	 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	max. 6 % Neigung, Bewegungsfläche 150 x 150 cm am Anfang+Ende der Rampe, Länge=max. 600 cm Handläufe beidseitig	 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Waschraum KG Nr.160 H03	lichte Türbreite mind. 90 cm	 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Türanschlag unten max. 2 cm	 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tür: Öffn. und Schließen mit geringem Kraftaufwand	 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rampe ins KG Nr.158 H16	nutzbare Breite mind. 120 cm	 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	max. 6 % Neigung, Bewegungsfläche 150 x 150 cm am Anfang+Ende der Rampe, Länge=max. 600 cm Handläufe beidseitig	 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Waschraum KG Nr.158 H16	lichte Türbreite mind. 90 cm	 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Türanschlag unten max. 2 cm (vorh. 5 cm)	 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tür: Öffn. und Schließen mit geringem Kraftaufwand	 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Menschen mit motorischen Einschränkungen



Rollstuhlbenutzer



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde



Menschen mit Hörbehinderung





Gemeinschaftsräume (2)

Anforderung für Ja Nein

Rampe ins KG Nr.150 H06	nutzbare Breite mind. 120 cm			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	max. 6 % Neigung, Bewegungsfläche 150 x 150 cm am Anfang+Ende der Rampe, Länge=max. 600 cm Handläufe beidseitig			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fotolabor KG Nr.150 H06	lichte Türbr. min. 90 cm (vorh.78 cm, 2.Flügel öffnenbar)			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Türanschlag unten max. 2 cm			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tür: Öffn. und Schließen mit geringem Kraftaufwand			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kleiderkammer KG Nr.150 H06	lichte Türbreite mind. 90 cm			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Türanschlag unten max. 2 cm			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tür: Öffn. und Schließen mit geringem Kraftaufwand			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rampe ins KG Nr.152 H14	nutzbare Breite mind. 120 cm			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	max. 6 % Neigung, Bewegungsfläche 150 x 150 cm am Anfang+Ende der Rampe, Länge=max. 600 cm Handläufe beidseitig			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fahrradwerkst. KG Nr.152 H14	lichte Türbreite mind. 90 cm			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Türanschlag unten max. 2 cm			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tür: Öffn. und Schließen mit geringem Kraftaufwand			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bar Nr.164 H04	stufen- und schwellenlos erreichbar (Lage: EG)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	lichte Türbreite mind. 90 cm			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Türanschlag unten max. 2 cm			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tür: Öffn. und Schließen mit geringem Kraftaufwand			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Menschen
mit motorischen
Einschränkungen



Rollstuhlbenutzer



Menschen mit
Sehbehinderung



Blinde



Menschen mit
Hörbehinderung

