



## Lage

Erdgeschoss zugänglich  
über Treppenraum

## Nutzbarkeit für



gegeben



gegeben



gegeben  
keine speziellen Maßnahmen für  
Menschen mit Sehbehinderung




gegeben  
keine speziellen Maßnahmen für  
Blinde



gegeben  
keine speziellen Maßnahmen für  
Menschen mit Hörbehinderung

(Einzelkriterien sh. Seiten 2-5)

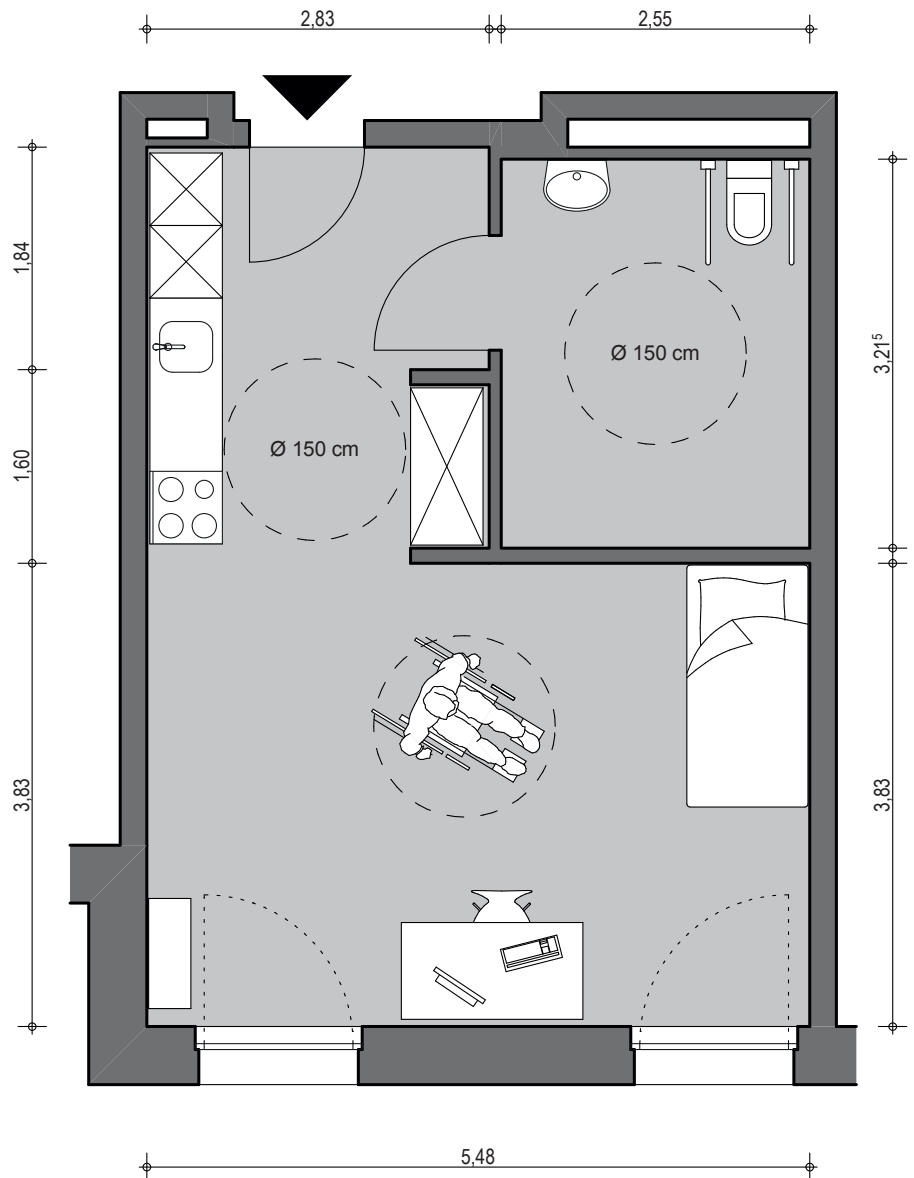

Appartements 16.00.18 und 38.00.18

Menschen  
mit motorischen  
Einschränkungen



Rollstuhlbenutzer



Menschen mit  
Sehbehinderung



Blinde



Menschen mit  
Hörbehinderung



# Studentenwerk Freiburg Barrierefreier Wohnraumbestand

Gayer+Müller-Schotte  
Freie Architekten  
Katharinenstraße 15  
79104 Freiburg



**Appartement 16.00.18 Studentensiedlung Haus 16**  
**Appartement 38.00.18 Studentensiedlung Haus 38**  
Checkliste gem. E DIN 18040-2: Bestandsaufnahme

20. Juli 2012

Wohnung	Eingangsbereich/Flur	Anforderung für	Ja	Nein
Flure	nutzbare Breite mind. 120 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	mind. 1 Bewegungsfläche von 150 x 150 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türen	kontrastreiche Gestaltung (z. B. helle Wand/dunkle Zarge, heller Flügel/dunkle Hauptschließkante und Beschlag)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wohnungseingangstür	Öffnen und Schließen mit geringem Kraftaufwand	 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zimmertüren	Öffnen und Schließen mit geringem Kraftaufwand	 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lichte Türbreite	Wohnungseingangstür mind. 90 cm	 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	innerhalb der Wohnung mind. 90 cm	 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Leibungstiefe Eingangstür	max. 26 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lichte Türhöhe	mind. 205 cm	   	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türgriff Eingangstür	Achse 85 cm ü. OFF, im Einzelfall 85 - 105 cm vertretbar (vorh. 85 cm)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türanschlag unten	max. 2 cm	   	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Drückergarnitur	greifgünstig (z. B. bogen- oder U-förmige Griffe)	   	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegungsfläche vor Türen	150 x 120 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegungsfläche nach Türen	150 x 150 cm (Aufschlagrichtung)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türspion	Höhe in 120 cm über OFF		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gegensprechanlagen	Klingelsignal wird optisch angezeigt		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rollstuhlstellplatz	vor oder in Wohnung (im Treppenhaus)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	elektr. Anschluss Batterieaufladung vorh.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegungsfläche Abstellpl.	180 x 150 cm, davor weitere 180 x 150 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Menschen  
mit motorischen  
Einschränkungen



Rollstuhlbenutzer



Menschen mit  
Sehbehinderung



Blinde



Menschen mit  
Hörbehinderung



# Studentenwerk Freiburg














## Barrierefreier Wohnraumbestand

Gayer+Müller-Schotte  
Freie Architekten  
Katharinenstraße 15  
79104 Freiburg



**Appartement 16.00.18 Studentensiedlung Haus 16**  
**Appartement 38.00.18 Studentensiedlung Haus 38**  
Checkliste gem. E DIN 18040-2: Bestandsaufnahme

20. Juli 2012

Wohnung	Sanitärraum (1)	Anforderung für	Ja	Nein
Tür Sanitärraum	nach außen aufschlagend	 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegungsfläche vor Tür	150 x 120 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegungsfläche nach Tür	150 x 150 cm (Aufschlagrichtung)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Armaturen	Einhebel- oder berührungslose Armatur (soll)	   	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ausstattungs-elemente	visuell kontrastreich zu ihrer Umgebung (soll)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wände	bauseits so ausgebildet, dass sie bei Bedarf nachgerüstet werden können mit Stütz- und/oder Haltegriffen im Bereich Dusche, Klappsitz Dusche	   	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegungsfläche vor WC-Becken	120 cm × 120 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	150 cm × 150 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WC-Becken	seitlicher Mindestabstand von 20 cm zur Wand oder zu anderen Sanitär-objekten		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	seitlicher Mindestabstand von 30 cm zur Wand und 90 cm breit und 70 cm tief an einer Seite		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Abstand der Vorderkante des WC-Beckens zur rückwärtigen Wand 70 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Höhe WC-Becken einschließlich Sitz zwischen 46 cm und 48 cm über OFF		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rückenstütze, angeordnet 55 cm hinter der Vorderkante des WC-Beckens		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Spülung, mit der Hand oder dem Arm bedienbar, im Greifbereich des Sitzenden, ohne dass der Benutzer die Sitzposition verändern muss		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toilettenpapierhalter	erreichbar ohne Veränderung der Sitzposition		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Menschen mit motorischen Einschränkungen



Rollstuhlbenutzer



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde



Menschen mit Hörbehinderung



# Studentenwerk Freiburg

## Barrierefreier Wohnraumbestand

Gayer+Müller-Schotte  
Freie Architekten  
Katharinenstraße 15  
79104 Freiburg



**Appartement 16.00.18 Studentensiedlung Haus 16**  
**Appartement 38.00.18 Studentensiedlung Haus 38**  
Checkliste gem. E DIN 18040-2: Bestandsaufnahme

20. Juli 2012

Wohnung	Sanitärraum (2)	Anforderung für	Ja	Nein
Stützklappgriffe WC	auf jeder Seite des WC-Beckens montiert, hochklappbar		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	15 cm über die Vorderkante des WC-Beckens hinausragend		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	bedienbar mit wenig Kraftaufwand in selbst gewählten Etappen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Abstand zw. Stützgriffen 65 cm bis 70 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Befestigung, die einer Punktlast von mindestens 1 kN am Griffende standhält		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Waschtisch	Beinfreiraum vorhanden		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Beinfreiraum mit einer Breite von 90 cm und einer Tiefe von 55 cm vorhanden		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vorderkante des Waschtisches in einer Höhe von max. 80 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	nutzbarer Spiegel, der unmittelbar über dem Waschtisch angeordnet ist		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegungsfläche vor Waschtisch	120 cm × 120 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	150 cm × 150 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Duschplatz	zum angrenzenden Sanitärraum niveaugleich, nicht mehr als 2 cm abgesenkt		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	rutschhemmender Bodenbelag		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	waagerechte Haltegriffe in einer Höhe von 85 cm über OFF (Achismaß)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	senkrechte Haltegriffe		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nachrüstmöglichkeit für einen Dusch-Klappsitz und Stützgriffe beidseitig des Klappsitzes		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegungsfläche im Duschplatz	120 cm × 120 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	150 cm × 150 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Badewanne	nachträgliches Aufstellen einer Badewanne im Bereich Dusche möglich, Einstiegshöhe sollte 50 cm nicht überschreiten / nutzbar mit Lifter		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Menschen mit motorischen Einschränkungen



Rollstuhlbenutzer



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde



Menschen mit Hörbehinderung



# Studentenwerk Freiburg

## Barrierefreier Wohnraumbestand

Gayer+Müller-Schotte  
Freie Architekten  
Katharinenstraße 15  
79104 Freiburg



**Appartement 16.00.18 Studentensiedlung Haus 16**  
**Appartement 38.00.18 Studentensiedlung Haus 38**  
Checkliste gem. E DIN 18040-2: Bestandsaufnahme

20. Juli 2012

Wohnung	Zimmer/Küche/Allgemein	Anforderung für	Ja	Nein
Wohn-, Schlafräume und Küche	pro Raum mind. eine Bewegungsfl. 120 x 120 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	pro Raum mind. eine Bewegungsfl. 150 x 150 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegungsfläche vor dem Bett	120 cm entlang der Längsseite		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	150 cm entlang der Längsseite		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegungsfläche vor sonstigen Möbeln	90 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	150 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegungsfläche vor Kücheneinrichtungen	120 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	150 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bedienelemente (Herd, Spüle, Arbeitsplatte)	in einer Tiefe von 55 cm unterfahrbar		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fenster	mind. ein Fenster pro Raum leicht zu öffnen und zu schließen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Durchblick bei einem Teil der Fenster auch in sitzender Position möglich (Brüstungen ab 60 cm über OFF durchsichtig)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fenstergriff	Greifhöhe von 85 cm bis 105 cm bzw. automatisches Öffnungs- und Schließsystem		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bedienelemente z. B. Lichtschalter, Taster, Heizkörperventile, etc.	visuell kontrastreich gestaltet und taktil wahrnehmbar (Zwei-Sinne-Prinzip)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Funktionsauslösung wird eindeutig rückgemeldet, z. B. durch Schalterstellung oder Quittierton		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Achse über OFF 85 cm bzw. min. 85 - max. 105 cm (vorh. 85 cm)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	vor Bedienelementen Bewegungsfläche von mindestens 150 cm x 150 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Notrufschalter im Sanitärbereich vorhanden		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Menschen mit motorischen Einschränkungen



Rollstuhlbenutzer



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde



Menschen mit Hörbehinderung

