



2er-WG Zimmer 00.03 / 00.04 Händelwohnheim

Checkliste gem. E DIN 18040-2: Bestandsaufnahme

01. August 2011

Lage

Erdgeschoss, direkt von außen
 zugänglich, Zugang überdacht

Nutzbarkeit für



gegeben



gegeben

sehr eingeschränkt, sh. Einzelkriterien



gegeben

keine speziellen Maßnahmen für
 Menschen mit Sehbehinderung



gegeben


keine speziellen Maßnahmen für
 Blinde



gegeben

keine speziellen Maßnahmen für
 Menschen mit Hörbehinderung

(Einzelkriterien sh. Seiten 2-5)

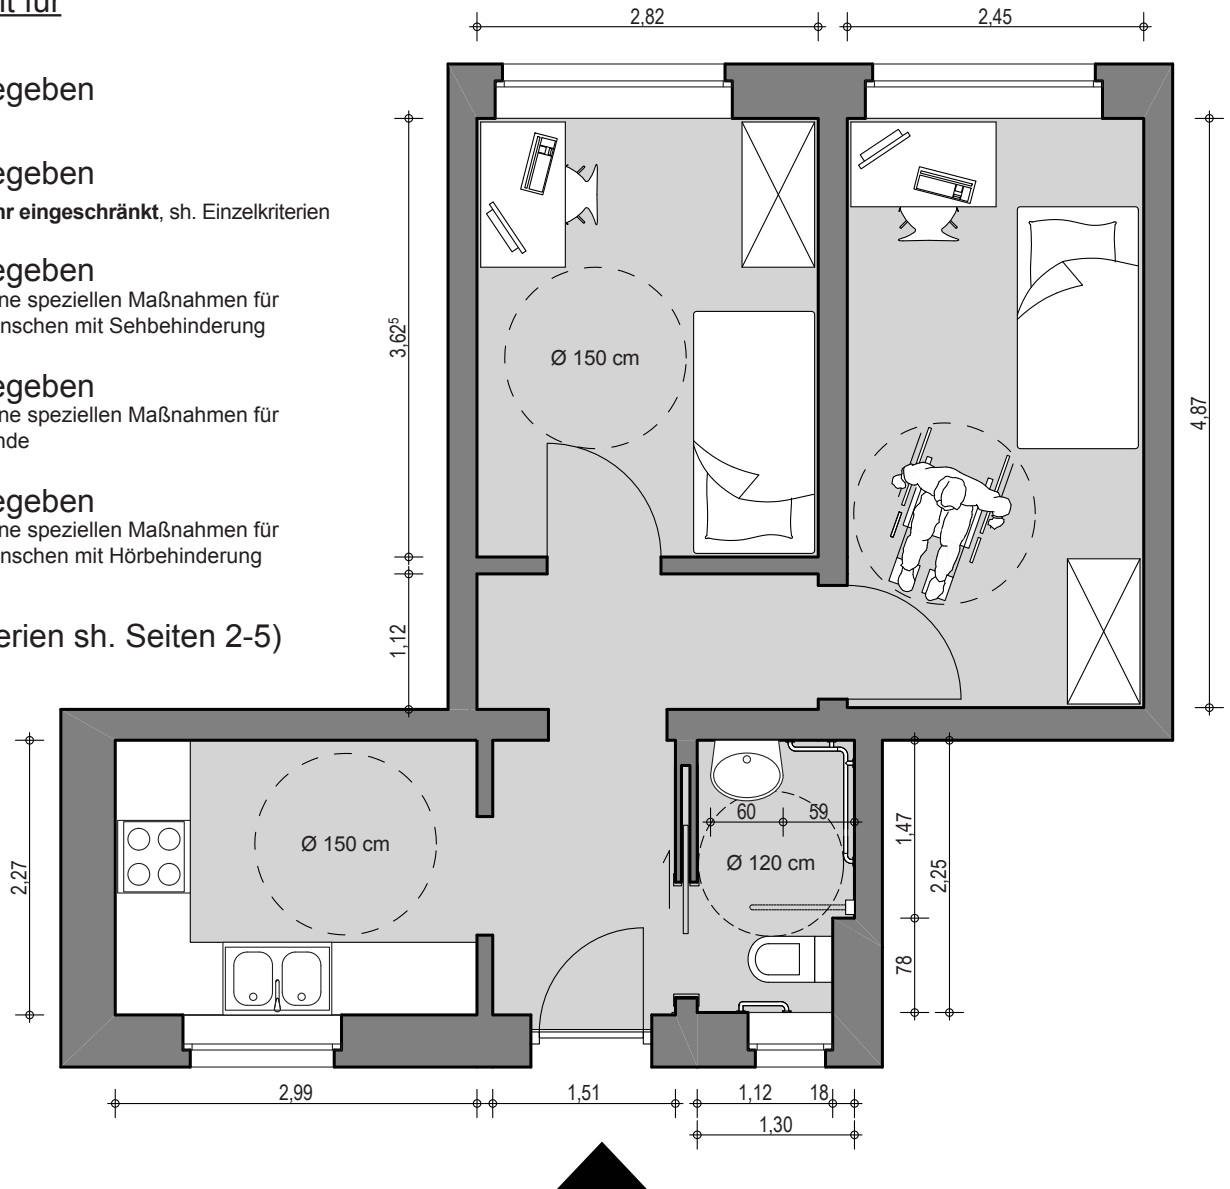

2er-WG Zimmer 00.03 / 00.04

Menschen
 mit motorischen
 Einschränkungen



Rollstuhlbenutzer



Menschen mit
 Sehbehinderung



Blinde



Menschen mit
 Hörbehinderung





2er-WG Zimmer 00.03 / 00.04 Händelwohnheim

Checkliste gem. E DIN 18040-2: Bestandsaufnahme

01. August 2011

Eingangsbereich / Flur		Anforderung für	Ja	Nein
Flur	nutzbare Breite mind. 120 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	mind. 1 Bewegungsfläche von 150 x 150 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türen	kontrastreiche Gestaltung (Zimmertürblätter farblich abgesetzt)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Öffnen und Schließen mit geringem Kraftaufwand		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lichte Türbreite	Wohnungseingangstür mind. 90 cm (vorh. 86 cm)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	innerhalb der Wohnung mind. 90 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lichte Türhöhe	mind. 205 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türdrücker Eingangstür	Mitte Drückernuss 85 cm ü. OFF im Einzelfall 85 - 105 cm vertretbar (vorh. 109 cm)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Leibungstiefe Eingangstür	max. 26 cm		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Türanschlag unten	max. 2 cm (vorh. 0 cm)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Drückergarnitur	greifgünstig (z. B bogen- oder U-förmige Griffe; senkrechte Bügel bei manuell betätigten Schiebetüren)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegungsfläche vor Tür	150 x 120 cm (vor Zimmertüren nicht vorhanden)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bewegungsfläche nach Tür	150 x 150 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rollstuhlstellplatz	vor oder in Wohnung (überdachter Außenbereich)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	elektr. Anschluss Batterieaufladung vorh. (in Whg)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegungsfläche Abstellpl.	180 x 150 cm, davor weitere 180 x 150 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Menschen
mit motorischen
Einschränkungen



Rollstuhlbenutzer



Menschen mit
Sehbehinderung



Blinde



Menschen mit
Hörbehinderung





2er-WG Zimmer 00.03 / 00.04 Händelwohnheim

Checkliste gem. E DIN 18040-2: Bestandsaufnahme

01. August 2011

Sanitärraum

Anforderung für Ja Nein

		Anforderung für		Ja	Nein		
Tür Sanitärraum	Schiebetür			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Bewegungsfläche vor Tür	190 x 120 cm			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Bewegungsfläche nach Tür	190 x 120 cm			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Armaturen	Einhebel- oder berührungslose Armatur (soll)					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausstattungs-elemente	visuell kontrastreich zu ihrer Umgebung (soll)			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Wände	bauseits so ausgebildet, dass sie bei Bedarf nachgerüstet werden können mit Stütz- und/oder Haltegriffen im Bereich Dusche, Klappsitz Dusche				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bewegungsfläche vor WC-Becken	120 cm x 120 cm			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	150 cm x 150 cm			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
WC-Becken	seitlicher Mindestabstand von 20 cm zur Wand oder zu anderen Sanitär-objekten			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	seitlicher Mindestabstand von 30 cm zur Wand und 90 cm breit und 70 cm tief an einer Seite			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Abstand der Vorderkante des WC-Beckens zur rückwärtigen Wand 70 cm			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Höhe WC-Becken einschließlich Sitz zwischen 46 cm und 48 cm über OFF (vorh. 53 cm)			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Rückenstütze, angeordnet 55 cm hinter der Vorderkante des WC-Beckens			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Spülung, mit der Hand oder dem Arm bedienbar, im Greifbereich des Sitzenden, ohne dass der Benutzer die Sitzposition verändern muss			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Toilettenpapierhalter	erreichbar ohne Veränderung der Sitzposition			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Menschen mit motorischen Einschränkungen



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde



Menschen mit Hörbehinderung





2er-WG Zimmer 00.03 / 00.04 Händelwohnheim

Checkliste gem. E DIN 18040-2: Bestandsaufnahme

01. August 2011

Sanitärraum

		Anforderung für	Ja	Nein
Stützklappgriffe WC	auf jeder Seite des WC-Beckens montiert, hochklappbar (nur 1-seitig, zusätzl. fest mont. Griff)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	15 cm über die Vorderkante des WC-Beckens hinausragend		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	bedienbar mit wenig Kraftaufwand in selbst gewählten Etappen		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Abstand zw. Stützgriffen 65 cm bis 70 cm (75 cm)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Befestigung, die einer Punktlast von mindestens 1 kN am Griffende standhält		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Waschtisch	Beinfreiraum vorhanden		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Beinfreiraum mit einer Breite von 90 cm und einer Tiefe von 55 cm vorhanden		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Vorderkante des Waschtisches in einer Höhe von max. 80 cm (vorh. 85 cm)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	mind. 100 cm hoher Spiegel, der unmittelbar über dem Waschtisch angeordnet ist		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bewegungsfläche vor Waschtisch	120 cm × 120 cm		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	150 cm × 150 cm		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Duschplatz	zum angrenzenden Sanitärraum niveaugleich, nicht mehr als 2 cm abgesenkt		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	rutschhemmender Bodenbelag		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	waagerechte Haltegriffe in einer Höhe von 85 cm über OFF (Achismaß).		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	senkrechte Haltegriffe		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nachrüstmöglichkeit für einen Dusch-Klappsitz und Stützgriffe beidseitig des Klappsitzes		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bewegungsfläche im Duschplatz	120 cm × 120 cm		<input type="checkbox"/>
150 cm × 150 cm			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Badewanne	nachträgliches Aufstellen einer Badewanne im Bereich Dusche möglich, Einstiegshöhe sollte 50 cm nicht überschreiten / nutzbar mit Lifter		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Menschen mit motorischen Einschränkungen



Rollstuhlbenutzer



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde



Menschen mit Hörbehinderung





2er-WG Zimmer 00.03 / 00.04 Händelwohnheim

Checkliste gem. E DIN 18040-2: Bestandsaufnahme

01. August 2011

Zimmer / Küche / Allgemein

		Anforderung für	Ja	Nein
Wohn-, Schlafräume und Küche	pro Raum mind. eine Bewegungsfläche 120 x 120 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	pro Raum mind. eine Bewegungsfläche 150 x 150 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegungsfläche vor dem Bett	120 cm entlang der Längsseite		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	150 cm entl. der Längsseite (1x vorh., 1x nicht vorh.)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bewegungsfläche vor sonstigen Möbeln	90 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	150 cm (1x vorh., 1x nicht vorh.)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bewegungsfläche vor Kücheneinrichtungen	120 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	150 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bedienelemente (Herd, Spüle, Arbeitsplatte)	in einer Tiefe von 55 cm unterfahrbar		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fenster	mind. ein Fenster je Raum leicht zu öffnen und zu schließen	 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Durchblick bei einem Teil der Fenster auch in sitzender Position möglich (Brüstung ab 60 cm über OFF durchsichtig)	 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fenstergriff	Greifhöhe von 85 cm bis 105 cm bzw. automatisches Öffnungs- und Schließsystem		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bedienelemente z. B. Lichtschalter, Taster, Heizkörperventile, etc.	visuell kontrastreich gestaltet und taktil wahrnehmbar (Zwei-Sinne-Prinzip)	 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Funktionsauslösung wird eindeutig rückgemeldet, z. B. durch Schalterstellung oder Quittierton	 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Achse über OFF 85 cm bzw. min.85 - max.105 cm	 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	vor Bedienelementen Bewegungsfläche von mindestens 150 cm x 150 cm		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Menschen mit motorischen Einschränkungen



Rollstuhlbenutzer



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde



Menschen mit Hörbehinderung

